Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

63260041000122724366

Предписание № 63260041000122724366-1-1

Дата первой версии 18.09.2026, 14:59 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ г Самара, проезд Георгия Митирева, д 1
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" г Самара, пр-кт Кирова, зд 321
Тип	Юридические лица
ИНН	6312009391
ОГРН	1036300113134

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	01.10.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	**443114, г. Самара, ул. Кирова, д.321- 1-ый корпус** Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.8. – не проводится производственный контроль за активностью дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №2	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» П.14.п.п.4 - нарушена целостность асфальтового покрытия около входа в учреждение;
Устранить до	01.10.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №3	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» П.11. – отсутствуют держатели для туалетной бумаги в санитарных узлах;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №4	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» П.12 – отсутствует инструкция по разведению дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №5	Не устранено
Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** пп. 2769, 2965, 761 не у всех абитуриентов в медицинской «справке учетной формы № 086/у,» имеются сведения о прививочном анамнезе;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №6	Не устранено
Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п. 18, 815, 825 829, 834 данные о проведении плановой ежегодной туберкулинодиагностики у детей от 15 до 18 лет в целях раннего выявления туберкулёза не представлены; более 1 года не проводится профилактический (медицинский) осмотр студентам согласно возраста;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №7	Не устранено
Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п.3574 в процедурном кабинете и кабинете приема у ультрафиолетовых бактерицидных облучателей открытого типа отсутствуют паспорта производителя, не ведется учет суммарно отработанного времени лампы бактерицидного облучателя для своевременной замены по истечению срока эксплуатации, с целью обеспечения качества дезинфекционных мероприятий, направленных на обеззараживание воздуха в помещении;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения
Нарушение №8	Не устранено
Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п.3574 в процедурном кабинете и кабинете приема у ультрафиолетовых бактерицидных облучателей открытого типа отсутствуют паспорта производителя, не ведется учет суммарно отработанного времени лампы бактерицидного облучателя для своевременной замены по истечению срока эксплуатации, с целью обеспечения качества дезинфекционных мероприятий,

	направленных на обеззараживание воздуха в помещении;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №9 Не устранено

Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п.3477 в процедурном кабинете отсутствуют чистые тканевые полотенца или бумажные салфетки однократного использования;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №10 Не устранено

Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п.3491 медицинские перчатки после использования не дезинфицируют, а утилизируют как медицинские отходы класса А;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №11 Не устранено

Текст нарушения	**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:** п.3548 мерные емкости для дезинфекции не имеют маркировки и рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №12 Не устранено

Текст нарушения	**ГБПОУ «Самарский Техникум Промышленных Технологий», по адресу: 443114, г. Самара, пр-т Кирова 321(общежитие)** Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: - п. 17. п.п.3 -нарушена целостность внутренней отделки стен, потолков: на 3,5,6 этажах на стенах и потолке краска облупилась, местами сходит, на потолке протечности, осыпается штукатурка в холле, коридорах, прачечной – постирочной; в комнатах проживания детей обои на стенах старые, оторваны,

	потолки в протечностях в санитарных узлах и коридорах;
Устранить до	01.10.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №13 Не устранено

Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: - п.19 п.п.2 - конструкция окон в помещении кухни №№917,926,727,717,617,217,117,в прачечной№118, на 9 – том этаже в 4 комнатах, на 7-ом этаже в 5 комнатах, на 6 – ом этаже в 1 комнате, на 4- ом этаже в 3 комнатах, на 2 – ом этаже в 1 комнате, на 3- ем этаже в 1 комнате - не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, в связи с ветхостью оконных блоков, при этом часть окон выполнена не из цельного стеклополотна ;
Устранить до	01.10.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №14 Не устранено

Текст нарушения	**ГБПОУ «Самарский Техникум Промышленных Технологий», по адресу: 443902, Самарская область, г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 14:** Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.8. – не проводится производственный контроль за активностью дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №15 Не устранено

Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.11. – отсутствуют держатели для туалетной бумаги в санитарных узлах;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №16	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.12 – отсутствует инструкция по разведению дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №17	Не устранено
Текст нарушения	**ГБПОУ «Самарский Техникум Промышленных Технологий», по адресу: 443028, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3-й, д. 46** Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.12 – отсутствует инструкция по разведению дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №18	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.11. – отсутствуют держатели для туалетной бумаги в санитарных узлах;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Нарушение №19	Не устранено
Текст нарушения	Выявлены нарушения требований СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: П.8. – не проводится производственный контроль за активностью дезинфекционных средств;
Устранить до	01.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание	Сорокин Евгений Константинович Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 18.09.2026, 14:59 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ

1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»

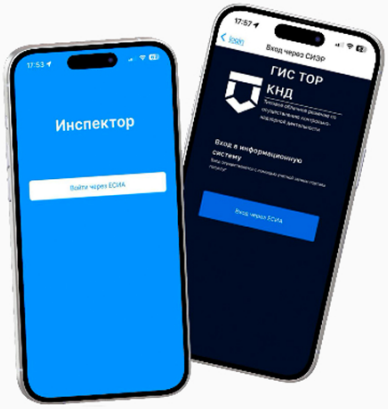

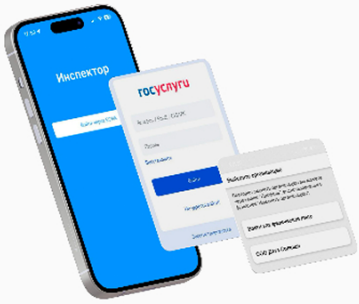

2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физичекое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись

**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»

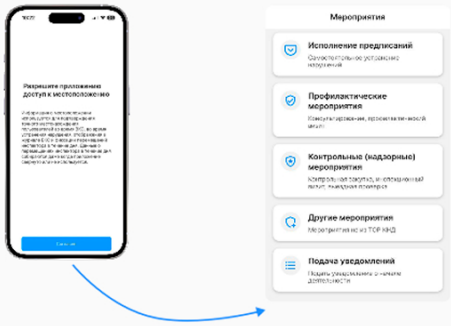

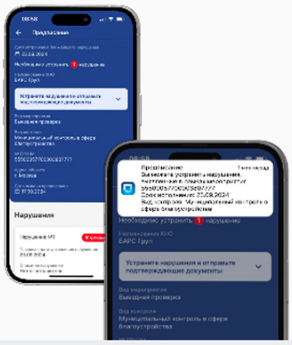

2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить

3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация

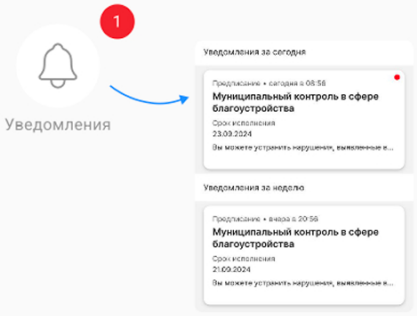

4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



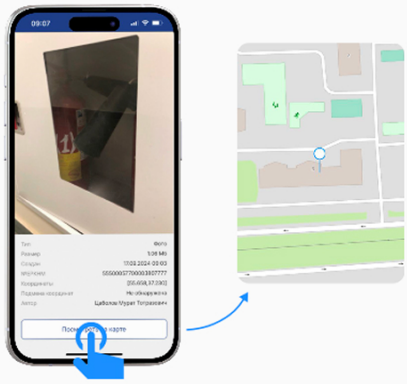

4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору

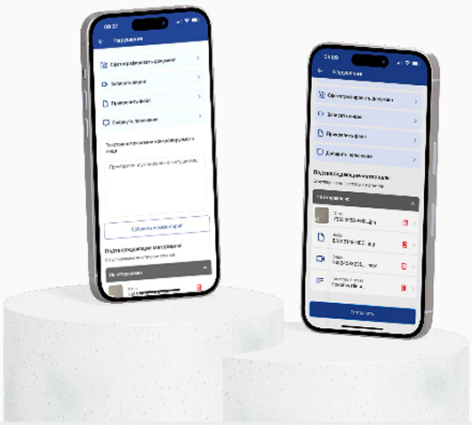

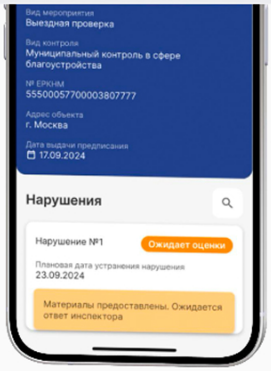

5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
   - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
   - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОС «Аврора» | IOS | Android | Huawei